


2008 Gesamtauswertung Qualitätsprüfung


→ Note der Objektleitung

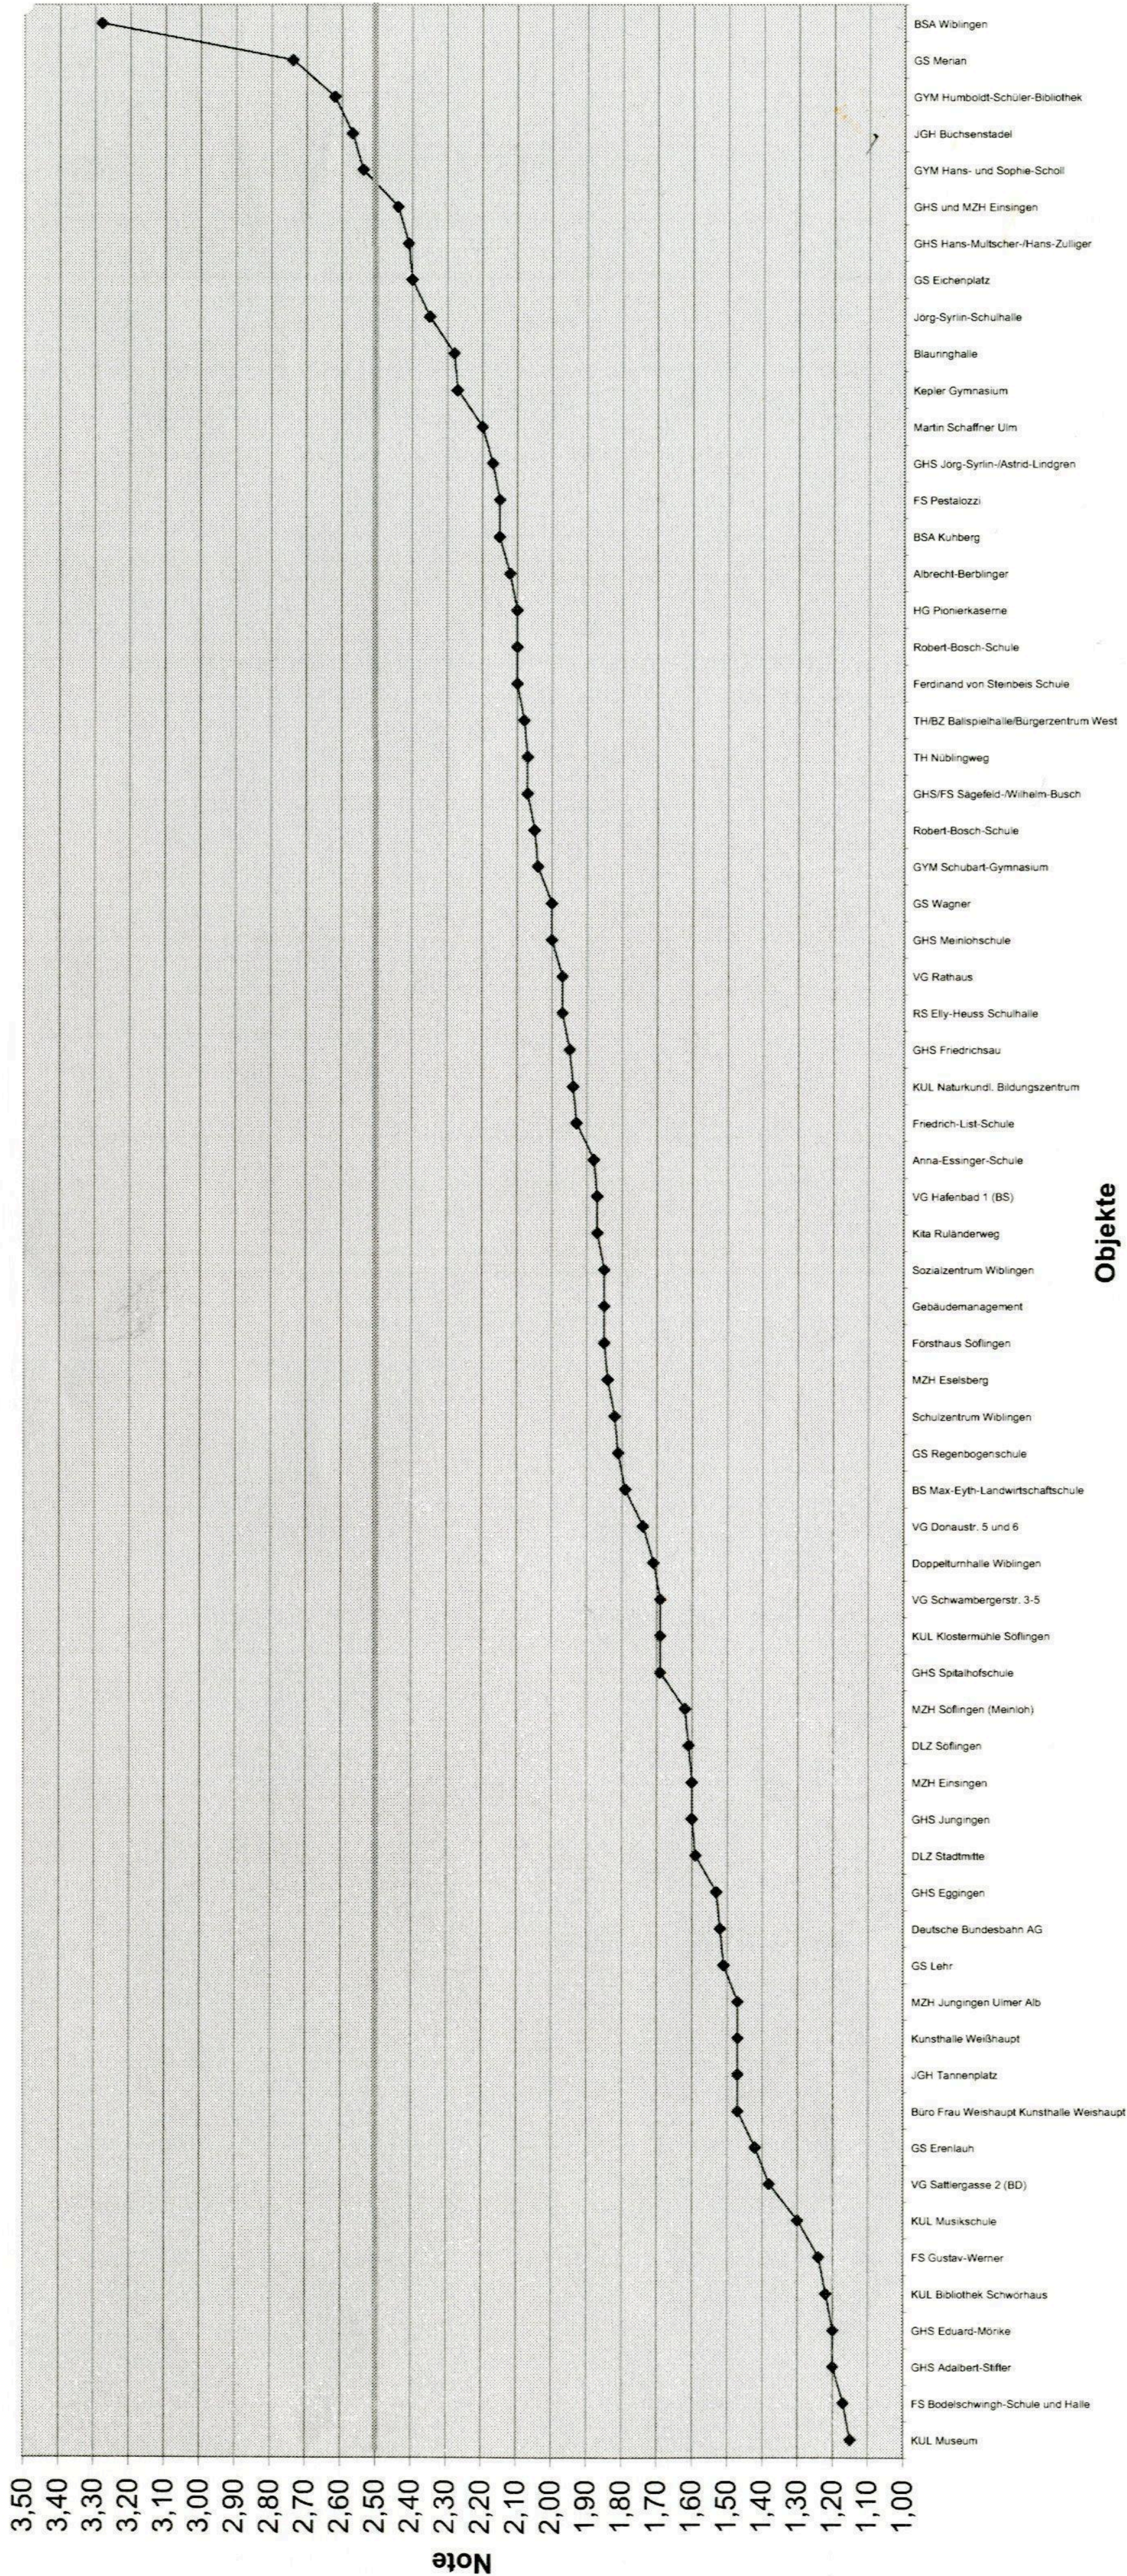

Erläuterung:
Die Liegenschaften sind nach aufsteigenden Bewertungen sortiert. In den Liegenschaften, die über der kritischen Durchschnittsnote von 2,5 liegen, sehen wir akuten Handlungsbedarf. Hier werden in 2009 verstärkt Qualitätskontrollen durchgeführt, bei Bedarf auch zusätzliche Schulungen und Unterweisungen der Mitarbeiter.

2009 Gesamtauswertung Qualitätsprüfung

—◆— Note der Objektleitung

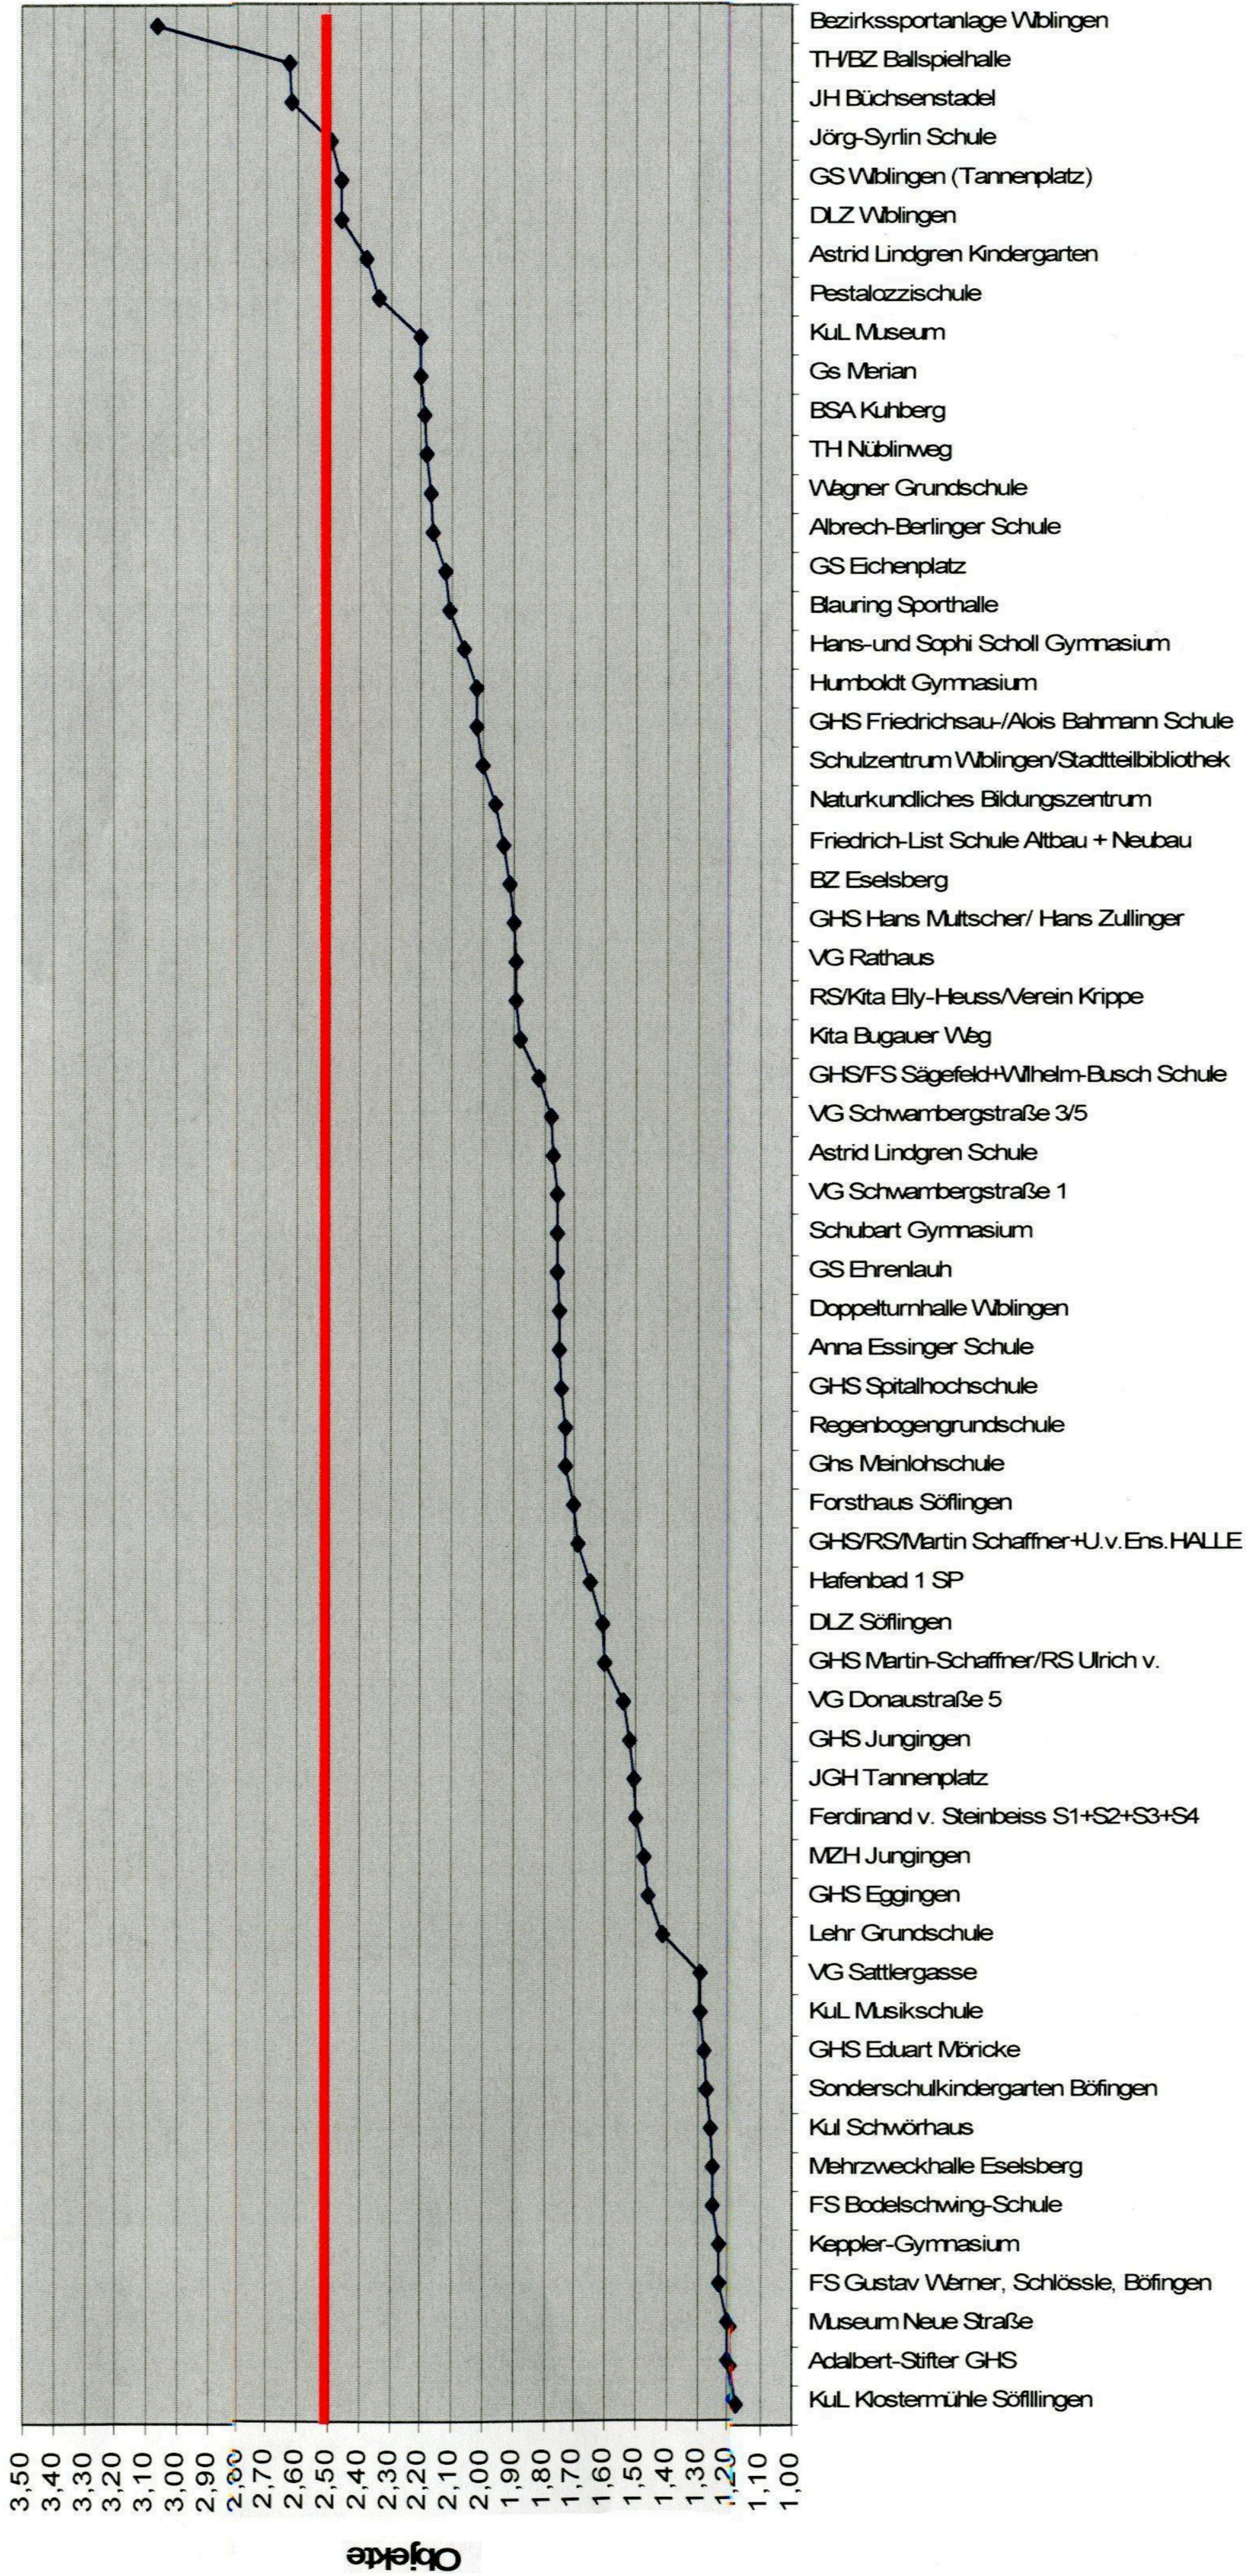

Note

Erläuterung:
Die Liegenschaften sind nach aufsteigenden Bewertungen sortiert. In den Liegenschaften, die über der kritischen Durchschnittsnote von 2,5 liegen, sehen wir akuten Handlungsbedarf. Hier werden in 2010 verstärkt Qualitätskontrollen durchgeführt, bei Bedarf auch zusätzliche Schulungen und Unterweisungen der Mitarbeiter.